sicli
FIRE PROTECTION

COMPETENCE THAT YOU CAN TRUST

THE IDEAL SHORT TERM AND LONG TERM PARTNER FOR YOUR FIRE SAFETY

CATALOGUS NOODVERLICHTINGEN
CATALOGUE ECLAIRAGES DE SECOURS

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

STEP
L10008

FLU

IP42 IK08 FLU

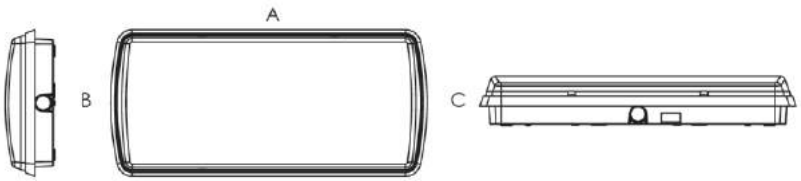

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Algemeenheden

Permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 24u

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
			STEP STANDAARDMODEL MET TESTKNOP				
9000400	STEP	8W	1U	NP	110LM		NI-CD 6V 0,8AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP L10008

FLU

IP42 IK08 FLU

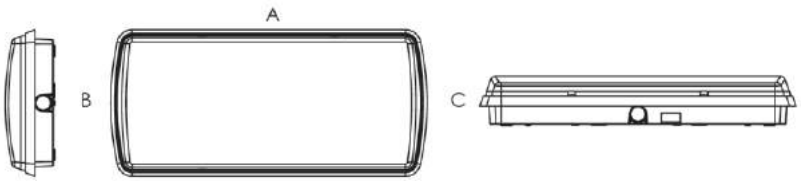

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Généralité

Luminaire non permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94). Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 24 heures
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
	STEP MODÈLE STANDARD AVEC BOUTON TEST						
9000400	STEP	8W	1H	NP	110LM		NI-CD 6V 0,8AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

STEP L11018

FLU

IP42 IK08 FLU

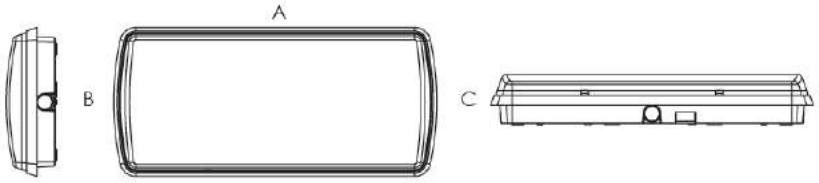

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 24u

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
STEP MET AUTOTEST FUNCTIE CC400							
9000406	STEP	8W	1U	NP	230LM		NI-CD 6V 1,8AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP L11018

FLU

IP42 IK08 FLU

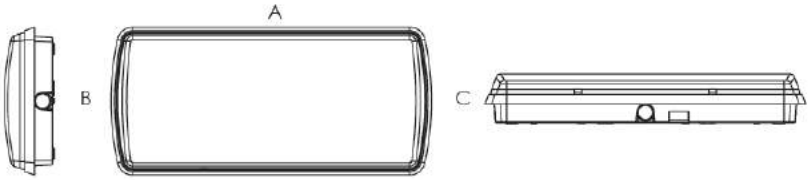

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 24 heures

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
			STEP AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST CC400				
9000406	STEP	8W	1H	NP	230LM		NI-CD 6V 1,8AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

STEP L10208

FLU

IP42 IK08 FLU

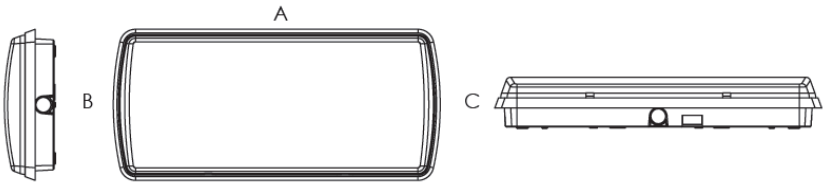

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Algemeenheden

Permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 24u

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
STEP STANDAARDMODEL MET TESTKNOP							
9000447	STEP	8W	1U	NP	200LM		NI-CD 6V 1,3AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP L10208

FLU

IP42 IK08 FLU

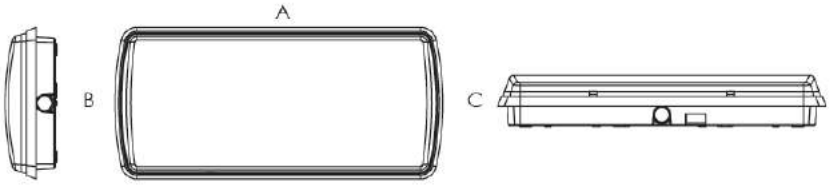

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Généralité

Luminaire non permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94). Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 24 heures

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
STEP MODÈLE STANDARD AVEC BOUTON TEST							
9000447	STEP	8W	1H	NP	110LM		NI-CD 6V 0,8AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

STEP LED 10203

CE IP42 2,5W

LED

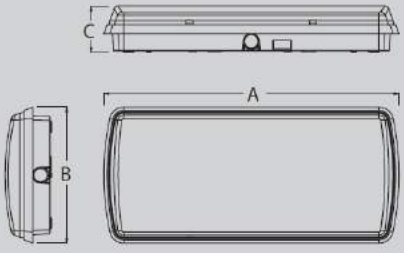

A= 337mm B= 156mm C=53mm

Algemeenheden

Niet permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Het toestel is uitgerust met een systeem van onderling uitwisselbare frontpanelen en kaders in verschillende kleuren om het te personaliseren. Een afwerkingskader van 30mm, beschikbaar in 12 kleuren, is eveneens beschikbaar voor de opbouwversie.

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 12u
- Cos-phi: 0,8

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
			STEP LED				
9001016	STEP LED	20 LED	1U	NP	240LM	170LM	NI-CD 6V 1,3AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP LED 10203

CE IP42 2,5W

LED

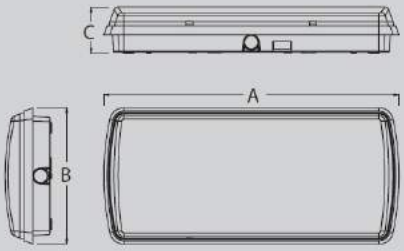

A= 337mm B= 156mm C=53mm

Généralité

Luminaire non permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boitier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94).
Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

L'appareil est équipé d'un sytème interchangeable extrêmement rapide et facile des faces et des cadres de finition afin de personnaliser le produit à travers différents coloris de finition.

Un cadre de finition de 30 mm d'épaisseur pour la version apparente. Ce cadre est également disponible en 12 couleurs différentes.

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1
- Cos-phi: 0,8

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	FLUX EN PERMANENT	BATTERIE
				STEP LED			
9001016	STEP LED	20 LED	1H	NP	240LM	170LM	NI-CD 6V 1,3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

LED

STEP LED L11203

IP42 IK07 LED

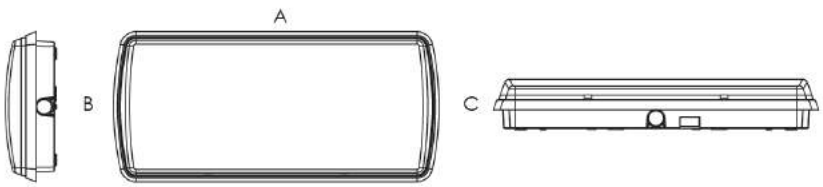

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 12u

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
	STEP LED MET AUTOTEST FUNCTIE						
9001017	STEP LED	20 LED	1U	NP	240LM		NI-CD 6V 1,3AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP LED L11203

LED

IP42 IK07 LED

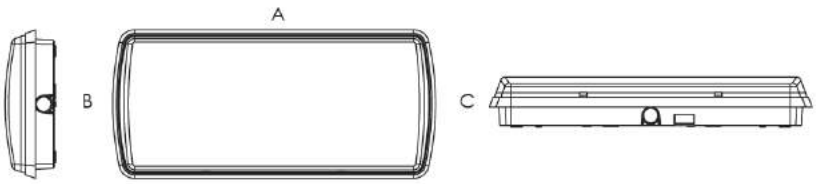

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
STEP LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST							
9001017	STEP LED	20 LED	1H	NP	240LM		NI-CD 6V 1,3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

STEP LED L11223

LED

IP42 IK07 LED

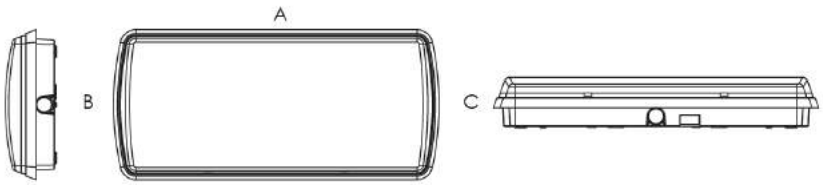

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 12u

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
	STEP LED MET AUTOTEST FUNCTIE						
9001018	STEP LED	20 LED	1U	P	240LM	240LM	NI-CD 6V 1.3AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

sicli
FIRE PROTECTION

Certified Company
ISO 9001
VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP LED
L11223

LED

IP42 | IK07 | LED

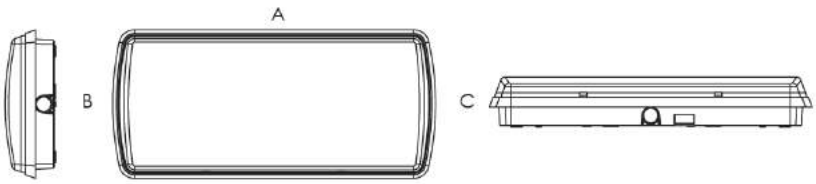

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
	STEP LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST						
9001018	STEP LED	20 LED	1H	P	240LM	240LM	NI-CD 6V 1,3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

STEP 2 LED
L8033

LED

IP42 IK07 LED

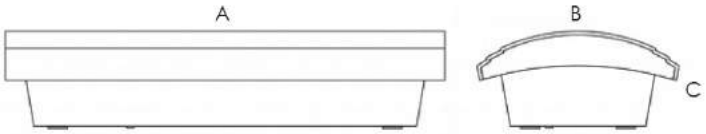

Afmetingen

A= 368 mm
B= 170 mm
C= 80 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad: IP42
- Voeding 230V-240V
- LED: 6W
- Fresnellens
- Behuizing en diffusor uit zelfdovend kunststof 94V-2 (UL94)
- Dimensie (mm): 368 x 170 x 80
- Autotest
- Leverbaar met ingebouwde lichten bewegingssensor
- Ontworpen voor en levensduur van > 100 000 u
- Extra energie besparen met LOW/HIGHT LEVEL

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	BATTERIJ
	STEP 2 LED MET AUTOTEST FUNCTIE					
9001044	STEP 2 LED	6W	1U	P	380LM	NI-CD 4,8V 1,6AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

STEP 2 LED L8033

LED

IP42 IK07 LED

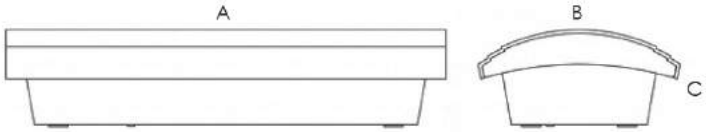

Dimensions

A= 368 mm
B= 170 mm
C= 80 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V-240V
- LED: 6W
- Lentille de Fresnel
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu 94V-2 (UL94)
- Dimension (mm): 368 x 170 x 80
- Autotest
- Disponible avec détecteur de mouvement
- Conçu pour une durée de vie de 100 000 h
- Econiomie d'énergie: basse et haute luminance

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	BATTERIE
	STEP 2 LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST					
9001044	STEP 2 LED	6W	1H	P	380LM	NI-CD 4.8V 1.6AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN MET LED TECHNOLOGIE

STEP LED L10023

IP42 IK07 LED

LED

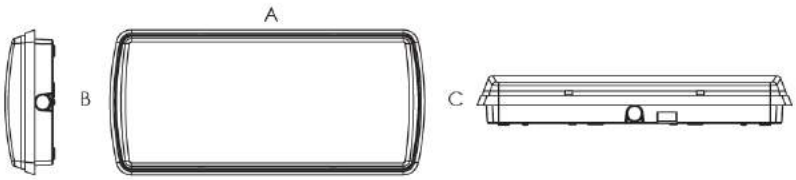

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Algemeenheden

Permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Beschikbaar:

- STANDAARDMODEL MET TESTKNOP
- VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN
- VOOR CENTRALE VOEDING 230V

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 12u

Code: 99196
Inbouwkader

Zelfklevende pictogrammen

Code: 91022 Code: 91021
Code: 91023 Code: 91025

Accessoires

Code: 99000	Code: 99005	Code: 99045	Code: 99006
Beschermings-rooster	Inbouwdoos voor beton	Kit 45°	Plexiglas plaat (set van 3 picto inbegrepen)

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
	STEP LED STANDAARDMODEL						
Ref 9001116	STEP LED	8 LED	1U	P	112LM	130LM	NI-CD 6V 0,6AH

2019/02 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

STEP LED L10023

IP42 IK07 LED CE

LED

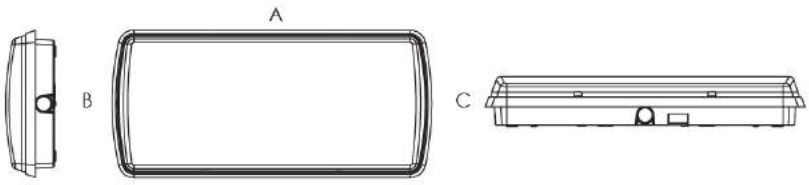

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Généralité

Luminaire permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94).
Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Disponible en version:

- MODÈLE STANDARD AVEC BOUTON TEST
- AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST
- AVEC DISPOSITIF À CONTRÔLE CENTRALISÉ

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1

Code: 99196
Cadre d'encastrement

Etiquettes adhésives

Code: 91022 Code: 91021

Code: 91023 Code: 91025

Accessoires

Code: 99000
Grille anti-vandalisme

Code: 99005
Blochet d'encastrement béton

Code: 99045
Fixation 45°

Code: 99006
Plexi suspendu (set de 3 picto inclus)

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
			STEP LED MODÈLE STANDARD				
Réf 9001116	STEP LED	8 LED	1H	P	112LM	130LM	NI-CD 6V 0.6AH

2019/02 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN MET LED TECHNOLOGIE

STEP LED L10223

IP42 IK07 LED CE

LED

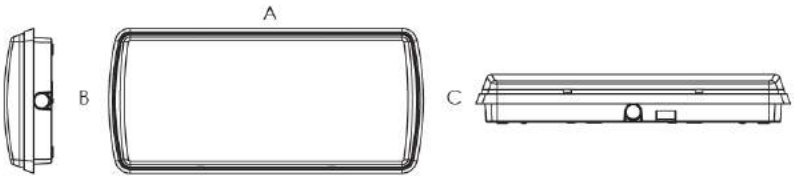

Afmetingen

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Algemeenheden

Permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Beschikbaar:

- STANDAARDMODEL MET TESTKNOP
- VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN
- VOOR CENTRALE VOEDING 230V

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad IP42
- Voeding 230V
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Volledig opgeladen 12u

Code: 99196
Inbouwkader

Zelfklevende pictogrammen

Code: 91022 Code: 91021
Code: 91023 Code: 91025

Accessoires

Code: 99000	Code: 99005	Code: 99045	Code: 99006
Beschermings-rooster	Inbouwdoos voor beton	Kit 45°	Plexiglas plaat (set van 3 picto inbegrepen)

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
			STEP LED STANDAARDMODEL				
Ref 9001117	STEP LED	20 LED	1U	P	240LM	240LM	NI-CD 6V 1,8AH

2019/02 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

STEP LED L10223

IP42 IK07 LED CE

LED

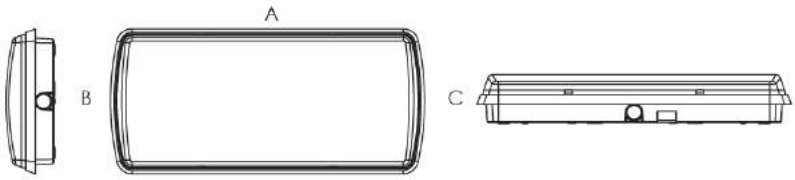

Dimensions

A= 337 mm
B= 156 mm
C= 53 mm

Généralité

Luminaire permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94).
Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Disponible en version:

- MODÈLE STANDARD AVEC BOUTON TEST
- AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST
- AVEC DISPOSITIF À CONTRÔLE CENTRALISÉ

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1

Code: 99196
Cadre d'encastrement

Etiquettes adhésives

Code: 91022 Code: 91021

Code: 91023 Code: 91025

Accessoires

Code: 99000
Grille anti-vandalisme

Code: 99005
Blochet d'encastrement béton

Code: 99045
Fixation 45°

Code: 99006
Plexi suspendu (set de 3 picto inclus)

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
STEP LED MODÈLE STANDARD							
Réf 9001117	STEP LED	20 LED	1H	P	240LM	240LM	NI-CD 6V 1,8AH

2019/02 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

PAGODA DRY 30008

FLU

IP65 IK08 FLU CE

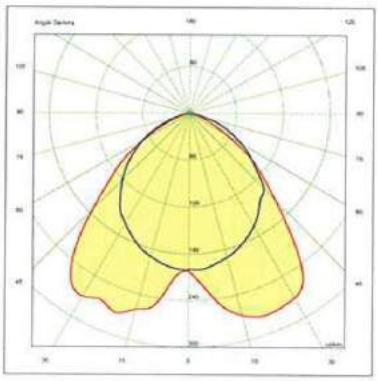

Onderdrukking functie
In het geval van permanente onderdrukking door middel van een uitwendige schakelaar, zal er een gele led de onderdrukkingsstand aangeven.

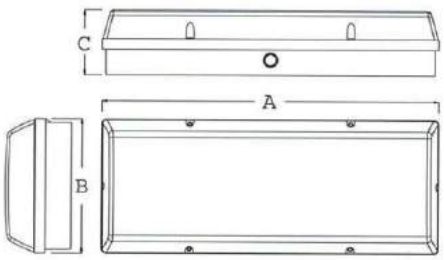

A= 420mm B= 168mm C= 82mm

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad: IP65
- Dubbele isolatie
- Voeding: 230V
- Snelle fixatie
- Opladingstijd: 12u of 24u
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
PAGODY DRY							
9000404	Pagoda DRY	8 W	1h	NP	130lm		Ni-Cd 6V 1,2Ah

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

PAGODA DRY 30008

FLU

IP65 IK08 FLU CE

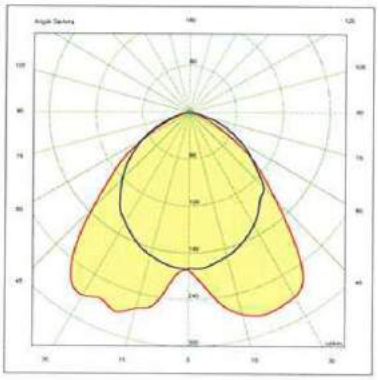

Fonction d'inhibition
Dans le cas où l'armature est inhibée par un interrupteur extérieur, un LED jaune signalera l'état inhibé.

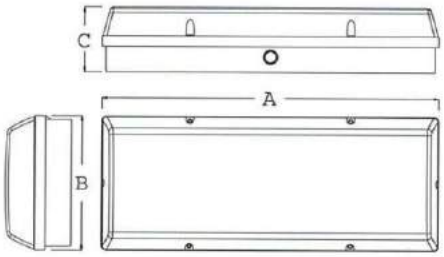

A= 420mm B= 168mm C= 82mm

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP65
- Alimentation d'énergie 230V~ - 50Hz
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Double isolation

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
			PAGODY DRY				
9000404	Pagoda DRY	8 W	1h	NP	130lm		Ni-Cd 6V 1,2Ah

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

PAGODA DRY 30028

FLU

IP65 IK08 FLU CE

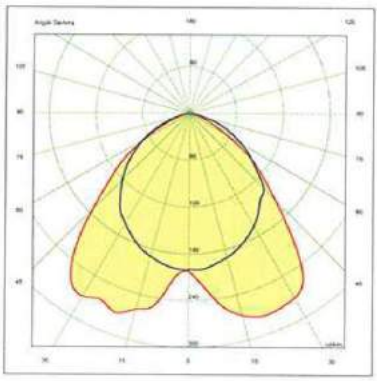

Onderdrukking functie
In het geval van permanente onderdrukking door middel van een uitwendige schakelaar, zal er een gele led de onderdrukkingsstand aangeven.

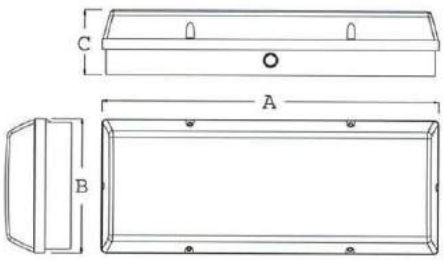

A= 420mm B= 168mm C= 82mm

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad: IP65
- Dubbele isolatie
- Voeding: 230V
- Snelle fixatie
- Opladingstijd: 12u of 24u
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
PAGODY DRY							
9000405	Pagoda DRY	8 W	1h	P	130lm	160lm	Ni-Cd 6V 1,2Ah

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

PAGODA DRY 30028

FLU

IP65 IK08 FLU CE

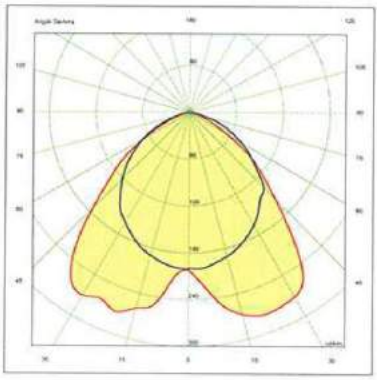

Fonction d'inhibition
Dans le cas où l'armature est inhibée par un interrupteur extérieur, un LED jaune signalera l'état inhibé.

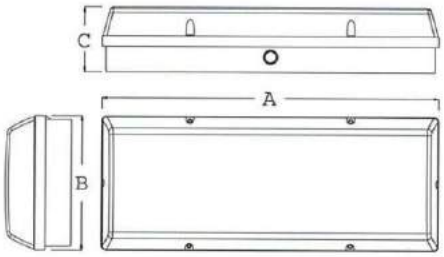

A= 420mm B= 168mm C= 82mm

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP65
- Alimentation d'énergie 230V~ - 50Hz
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Double isolation

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
PAGODY DRY							
9000405	Pagoda DRY	8 W	1h	P	130lm	160lm	Ni-Cd 6V 1,2Ah

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

PRODIGY L27206

IP42 IK08 LED

LED

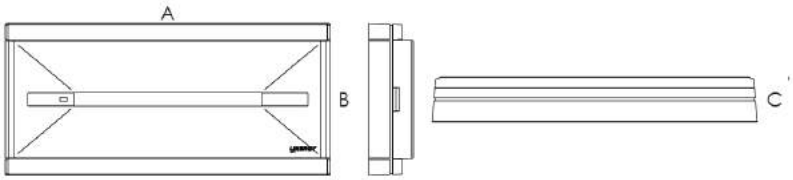

Afmetingen

A= 243 mm
B= 114 mm
C= 33 mm

Algemeenheden
Niet permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Beschikbaar:
- MET AUTOTEST FUNCTIE
- VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Voeding 230V
- Batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Dubbele isolatie
- Een afwerkingskader van 30mm, beschikbaar in 12 kleuren, is eveneens beschikbaar voor de opbouwversie.

CODE	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ	OPLADINGSTIJD
			PRODIGY STANDAARDMODEL				
9001012	20 LED	1U	NP	210LM		LI-FEP04 3,2V 1,5 AH	12U

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

PRODIGY L27206

IP42 | IK08 | LED

LED

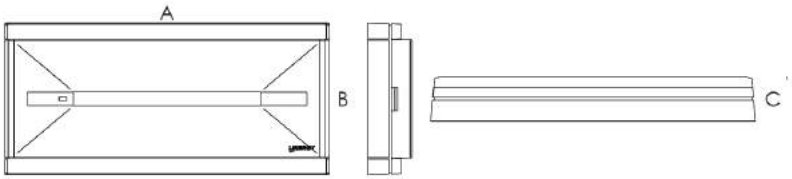

Dimensions

A= 243 mm
B= 114 mm
C= 33 mm

Généralité

Luminaire non permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94).
Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Disponible en version:

- AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST
- AVEC DISPOSITIF À CONTRÔLE CENTRALISÉ

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Double isolation
- Un cadre de finition de 30 mm d'épaisseur pour la version apparente. Ce cadre est également disponible en 12 couleurs différentes.

CODE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE	TEMPS DE RECHARGE
			PRODIGY MODÈLE STANDARD				
9001012	20 LED	1H	NP	210LM		LI-FEP04 3,2V 1,5 AH	12H

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

LED

PRODIGY L27226

IP42 IK08 LED CE

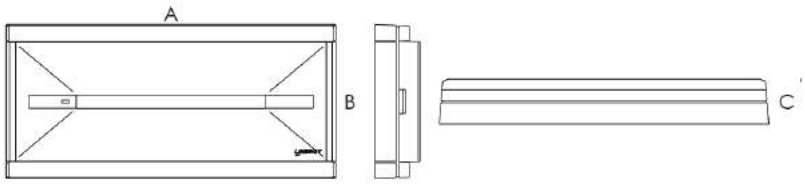

Afmetingen

A= 243 mm
B= 114 mm
C= 33 mm

Algemeenheden

Permanent, gecertifieerd toestel, conform aan de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-22, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94). Onderbreking op afstand mogelijk door gebruik van afstandsbediening.

Beschikbaar:

- MET AUTOTEST FUNCTIE
- VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Voeding 230V
- Batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Dubbele isolatie
- Een afwerkingskader van 30mm, beschikbaar in 12 kleuren, is eveneens beschikbaar voor de opbouwversie.

CODE	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ	OPLADINGSTIJD
	PRODIGY STANDAARDMODEL						
9001013	20 LED	1U	P	210LM	100LM	LI-FEP04 3,2V 1,5 AH	12U

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

PRODIGY L27226

IP42 IK08 LED CE

LED

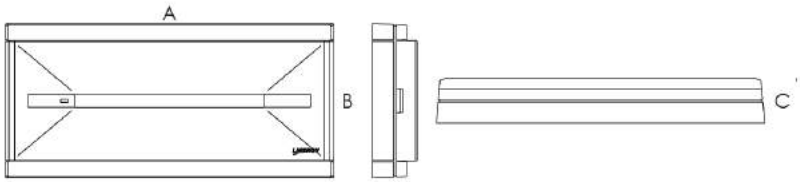

Dimensions

A= 243 mm
B= 114 mm
C= 33 mm

Généralité

Luminaire permanent certifié en conformité aux normes EN 60598-2-22, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94).
Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Disponible en version:

- AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST
- AVEC DISPOSITIF À CONTRÔLE CENTRALISÉ

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Double isolation
- Un cadre de finition de 30 mm d'épaisseur pour la version apparente. Ce cadre est également disponible en 12 couleurs différentes.

CODE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE	TEMPS DE RECHARGE
	PRODIGY MODÈLE STANDARD						
9001013	20 LED	1H	P	210LM	100LM	LI-FEP04 3,2V 1,5 AH	12H

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

LED

PRODIGY L27227

IP42 | IK08 | LED

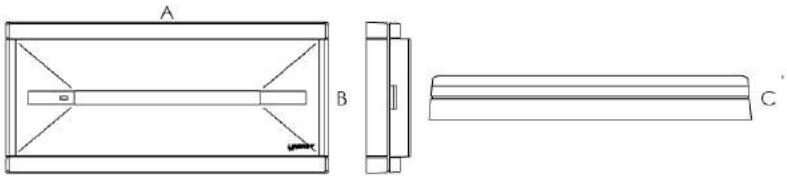

Afmetingen

A= 243 mm
B= 114 mm
C= 33 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Voeding 230V
- Batterij voor hoge temperaturen CEI EN 60598-2-22
- Dubbele isolatie
- Een afwerkingskader van 30mm, beschikbaar in 12 kleuren, is eveneens beschikbaar voor de opbouwversie.

CODE	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ	OPLADINGSTIJD
PRODIGY MET AUTOTEST FUNCTIE							
9001015	20 LED	1U	P	210LM	100LM	LI-FEP04 3,2V 1,5 AH	12U

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

PRODIGY L27227

LED

IP42 IK08 LED

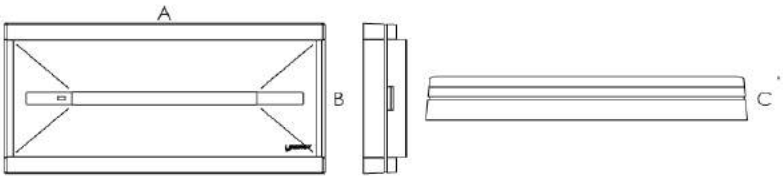

Dimensions

A= 243 mm
B= 114 mm
C= 33 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Double isolation
- Un cadre de finition de 30 mm d'épaisseur pour la version apparente. Ce cadre est également disponible en 12 couleurs différentes.

CODE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE	TEMPS DE RECHARGE
	PRODIGY MODÈLE AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST						
9001015	20 LED	1H	P	210LM	100LM	LI-FEP04 3,2V 1,5 AH	12H

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

CRISTAL LED L51140

IP65 IK08 LED

LED

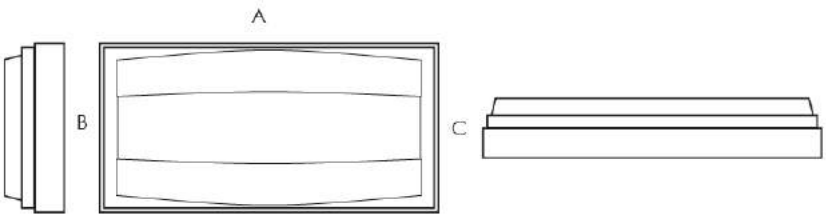

Afmetingen

A= 380 mm
B= 180 mm
C= 68 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad: IP65
- Voeding: 230V~ - 50Hz
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen
- Oplaadingstijd: 12u
- Dubbele isolatie

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
CRISTAL LED MET AUTOTEST FUNCTIE							
9001052	CRISTAL LED	40 LED	1U	NP	540LM		NICD 6V 1,8AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

CRISTAL LED L51140

IP65 IK08 LED

LED

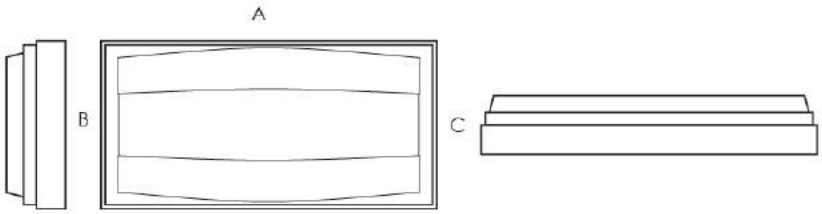

Dimensions

A= 380 mm
B= 180 mm
C= 68 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP65
- Alimentation d'énergie 230V~ - 50Hz
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Double isolation

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
	CRISTAL LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST						
9001052	CRISTAL LED	40 LED	1H	NP	540LM		NICD 6V 1,8AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

2017/04 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN MET LED TECHNOLOGIE

CRISTAL LED
L51350

IP65 IK08 LED

LED

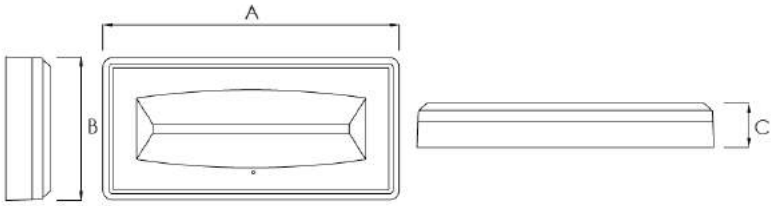

Afmetingen

A= 380 mm
B= 180 mm
C= 58 mm

Autotest:
Een zelftest module, bestaande uit een electronische klok en een micro-processor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt: Bij het in dienst zetten, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt het functioneren en de autonomie getest.
Het functioneren van het toestel wordt wekelijks, gedurende 2 minuten, getest. Het toestel wordt op het functioneren en op zijn autonomie getest om de 13 weken. Of sneller.
Een LED zorgt voor het signaleren van: waakstand, baterijstand, testsituatie, testsituatie na 24u en eventuele mankementen. Deze worden duidelijk aangeduid door een legende op het toestel.

Technische gegevens
- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad: IP65
- Voeding: 230V~ - 50Hz
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen
- Opladingstijd: 12u
- Dubbele isolatie

Zelfklevende pictogrammen

Code: 91001

Code: 91002

Code: 91003

Code: 91008

Accessoires

Code: 99027
Beschermings-rooster

Code: 92024
Inbouwdoos voor beton

Code: 99045
Kit 45°

Code: 92023
Plexiglas plaat (set van 3 picto inbegrepen)

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
	CRISTAL LED MET AUTOTEST FUNCTIE						
Ref 9001118	CRISTAL LED	20 LED	1U	P	349LM	349LM	NICD 6V 1,3AH

2019/02 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

CRISTAL LED L51350

IP65 IK08 LED

LED

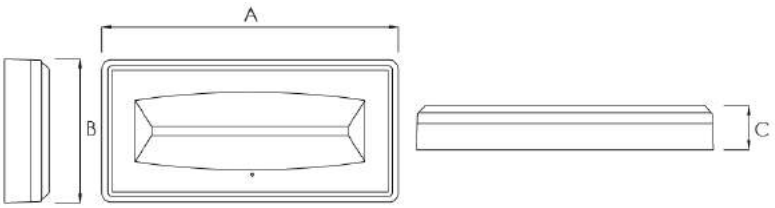

Dimensions

A= 380 mm
B= 180 mm
C= 58 mm

Autotest:
Un module d'auto-test comportant une horloge électronique et un microprocesseur qui exécute automatiquement le programme d'essai minimal cité ci-après: Lors de la mise en service 24h après le raccordement à la tension du réseau, le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil sont testés. Le fonctionnement du luminaire est testé hebdomadairement pendant 2 minutes. Le luminaire est testé sur le fonctionnement et l'autonomie toutes les 13 semaines, ou plus fréquemment. Une LED multifonction qui fournit l'information visible et distinguant les situations suivantes: état de veille, charge de la batterie, situation d'essai, essai répété après 24 heures et situation de défaut. Ces signalisations sont identifiées sans ambiguïté par une légende appliquée sur le luminaire.

Caractéristiques techniques
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP65
- Alimentation d'énergie 230V~ - 50Hz
- Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22
- Recharge complète en 12 heures
- Double isolation

Etiquettes adhésives

Code: 91001 Code: 91002

Code: 91003 Code: 91008

Accessoires

Code: 99027
Grille anti-vandalisme

Code: 92024
Blochet d'encastrement béton

Code: 99045
Fixation 45°

Code: 92023
Plexi suspendu (set de 3 picto inclus)

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
CRISTAL LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST							
Réf 9001118	CRISTAL LED	20 LED	1H	P	349LM	349LM	NICD 6V 1.3AH

2019/02 - 01

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

SENSKA noodverlichting

SR-3120

LED

Omschrijving

De senska SR-3120 is een volledig kunststof noodverlichtingsarmatuur met dubbele functie. Zowel maintained als non-maintained.

Eigenschappen

Type verlichting	LED Noodverlichting
Lichtbron	Intern
Type LED	51pcs SMD 2835 LEDS
Wattage	7W
Voltage	220/230V
Levensduur	>50.000 uur
Driver	Alles gecombineerd
IP waarde	IP65
Garantie	3 jaar
Behuizing	PC plastic
Kleur behuizing	Wit
Testfuncite	Zelftest met remote
Accu	3 uur 4.8V 1800MAh Ni-Cd

Afmetingen

419*162*85mm

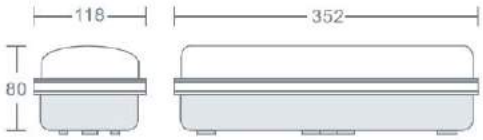

Opties

Remote test prijs op aanvraag.

Licht specificaties

Kleur	Koud wit (daglicht)
Kleurtemperatuur (K)	6000K
Lumen	300Lm
Efficiëntie	>36 Lumen per Watt
CRI index	>70
Powerfactor	>0,90

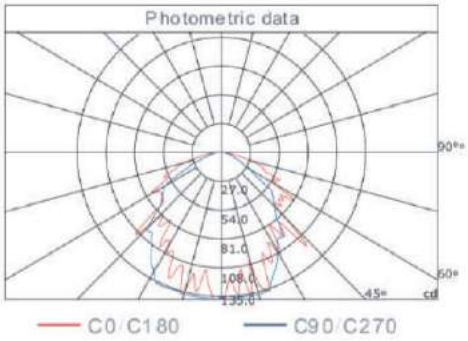

Ref. 9001114 – opbouw model

Ref. 9001115 – inbouw model

2019/01 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

LED

INSTALLATIE

1. Verwijder de diffuser van het noodblok met de twee kruiskopschroeven. Als het een schroefloze tandwiellade is, open het dan door de schuifjes aan beide zijden in te drukken)

2. Maak de plaat los door de twee schroeven los te draaien en de plaat naar beneden te duwen.

3. Bevestig de basis rechtstreeks aan de muur of het plafond of via een aansluitdoos die een toegangsopening in het kabelreddingsblok heeft voorzien.

4. Sluit de armatuur aan volgens de bedradingsvoorschriften. Een ongeschakelde 240 V AC voeding moet worden aangesloten op de aansluitingen Live (L), Earth (E) en Neutral (N) op de aansluitpunten op de printplaat. Op de maintained varianten kan normale geschakelde verlichting worden geactiveerd door een live-schakelaar op de 'K' -aansluiting aan te sluiten.

5. Sluit de batterijdraad aan op de connector van de printplaat.

6. Plaats de noodverlichting terug in de basis en zet hem vast met twee schroeven.

7. Plaats de diffuser terug en draai de schroeven voorzichtig vast om een goede afdichting te garanderen.

8. Controleer de werking - herstel de wisselstroom. Controleer bij noodversies of de LED-indicator brandt. Laat het 30 minuten aanstaan, schakel het apparaat uit en de LED-indicatoren moeten enkele seconden oplichten.

9. Herstel de wisselstroom en controleer of de LED's werken.

2019/01 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

LED

LED-noodverlichting
Test instructies en procedures

AANBEVOLEN ROUTINETESTPROCEDURE

De volgende test is bedoeld om de voortdurende bescherming van uw gebouwen en inzittenden te waarborgen. Omdat er een kans bestaat van faling van de normale verlichtingsvoorziening kort na een testperiode, moeten alle tests, indien mogelijk, worden uitgevoerd op tijdstippen met het minste risico, bijvoorbeeld overdag.

EEN KEER PER DAG

Visuele controle van de LED van de batterijlading.

EENS PER MAAND

Elke unit moet gedurende ongeveer 15 minuten van zijn accu worden voorzien door een simulatie van een storing in de normale stroom toevoer om ervoor te zorgen dat de LED's in noodtoestand werken.

EENS PER JAAR

Elke eenheid moet worden gevoed vanuit de batterij voor de volledige nominale duur. Inspecteer de LED's en als één ervan stuk is, moet de hele eenheid worden vervangen. De LED's zullen ongeveer 10 jaar blijven werken, maar batterijen zullen om de vijf jaar moeten worden vervangen.

2019/01 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

LED

Zelftest - Gebruiksaanwijzing.

- 24 uur na het aanleggen van de netspanning wordt automatisch een functietest (30 sec) uitgevoerd. De gecontroleerde items zijn noodwissel en LED.
- Na 30 dagen volledig opgeladen, wordt een automatische noodtest uitgevoerd (testtijd ongeveer 2 uur).
- Na 3 maanden volledig opgeladen, wordt een automatische noodtest uitgevoerd (testtijd ongeveer 2 uur).
- Na 6 maanden volledig opgeladen, wordt een automatische noodtest uitgevoerd (testtijd ongeveer 2 uur).
- Na een jaar volledig ontladen, wordt de testtijd gereset en wordt de testtijd opnieuw berekend.

Na de eerste test, ongeacht of dit werd aangenomen, worden de wekelijkse functietest en de jaarlijkse duurtest automatisch gestart.

Manuele operatie

Testknop	Groene LED	Status
Druk testknop ＜3s	OFF	DC stroom test
Druk testknop ＞3 s ＜5s	Knipperen	Functie test voor 30 seconden.
Druk testknop ＞5 s ＜7s	Flashen	3 uur test
Druk testknop ＞7 s ＜10s		reset

Betekenis van de indicator-LED

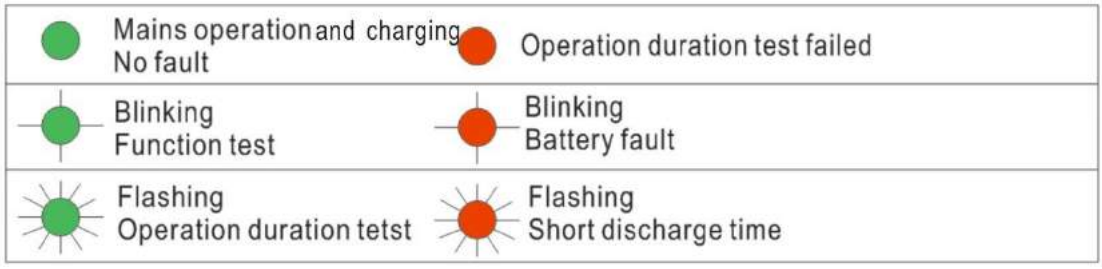

De statusweergave kan alleen worden gewist nadat de fout is verholpen, de netspanning opnieuw is aangebracht en een functietest is uitgevoerd.

De oplaadbare batterij vervangen:

Als de noodlooptijd korter is dan 180 min., Moet de oplaadbare batterij worden vervangen. Gebruik alleen originele batterijen van de fabrikant.

2019/01 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

SENSKA bloc de secours

SR-3120 (self test)

LED

RoHS Compliant CE

Description

Le senska SR-3120 est un appareil d'éclairage de secours entièrement en plastique avec double fonction. Entretenu et non entretenu.

Caractéristiques

Type d'éclairage	LED bloc de secours
Source de lumière	Interne
Type de LED	51pcs SMD 2835 LEDS
Wattage	7W
Voltage	220/230V
Longévité	>50.000 uur
Driver	Tous combinés
IP valeur	IP65
Garantie	3 ans
Logement	PC plastic
Coulour logement	blanc
Fonction de test	Autotest avec remote
Accu	3 heurs 4.8V 1800MAh Ni-Cd

Mésurements

419*162*85mm

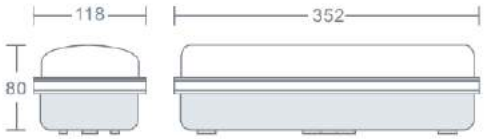

Options

Le prix pour le remote control est a demande.

Spécifications de lumière

Coulour	Blanc froid (Lumière du jour)
Kelvin (K)	6000K
Lumen	300Lm
Efficacité	>36 Lumen per Watt
CRI index	>70
Powerfactor	>0,90

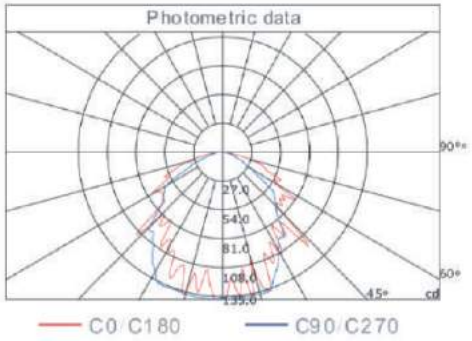

Réf. 9001114 – modèle apparent

Réf. 9001115 – modèle à encastrer

2019/01 - 01

LED

INSTALLATION

1. Retirez le diffuseur du bloc de secoure à l'aide des deux vis cruciformes. S'il s'agit d'un plateau à engrenages sans vis, ouvrez-le en poussant les glissières des deux côtés)

2. Libérez le plateau d'engrenages en desserrant les deux vis et en le poussant vers le bas.

3. Fixez la base au mur ou au plafond directement ou via une boîte de dérivation ayant créé un trou d'accès dans le bloc de secoure pour le câble.

4. Câblez le luminaire conformément aux réglementations de câblage. Une alimentation non commutée de 240 V A.C doit être connectée aux connecteurs Live (L), Terre (E) et Neutre (N)
aux bornes sur le circuit imprimé. Sur les variantes maintenues, l'éclairage commuté normal peut être déclencher en connectant un commutateur sous tension à la borne 'K'.

5. Branchez le fil de la batterie avec le connecteur du circuit imprimé pour les versions d'urgence.

6. Replacez le plateau d'engrenages dans la base et fixez-le avec deux vis.

7. Remettez le diffuseur en place et serrez les vis avec soin pour assurer une bonne étanchéité.

8. Vérifiez le fonctionnement - rétablir l'alimentation en courant alternatif. Sur les versions d'urgence, vérifiez si l'indicateur LED est allumée. Laissez allumé 30 minutes, couper l'alimentation et les indicateurs LED devraient s'illuminer pendant quelques secondes.

9. Rétablissez l'alimentation en courant alternatif et vérifiez que les LED fonctionnent sur le secteur.

2019/01 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

LED

Éclairage de secours LED
Instructions et procédures de test

PROCEDURE DE TEST RECOMMANDEE

Le test suivant est conçu pour assurer la protection continue de l'environnement et ces occupants. En raison de la possibilité d'un échec d'éclairage normal se produisant peu de temps après une période de test, tous les tests doivent, dans la mesure du possible, être effectués à des moments moins risqués, par exemple pendant le jour.

UNE FOIS PAR JOUR

Inspection visuelle du LED concernant la charge de batterie.

UNE FOIS PAR MOIS

Chaque unité doit être alimentée par sa batterie pendant environ 15 minutes par simulation d'une panne Electric pour assurer que les unités LED fonctionnent en cas d'urgence.

UNE FOIS PAR AN

Chaque unité doit être alimentée par sa batterie pour la durée complète. Inspectez les LED des unités. Si une des unités est en panne, elle devra être remplacée. Les LED vont probablement continuer à fonctionner pendant environ 10 ans, mais les batteries nécessiteront d'un remplacement tous les cinq ans.

2019/01 - 01

SICLI sa-nv – Rue du Merlostraat 1 – Bruxelles 1180 Brussel – Tel.:02/370 24 11 – Fax:02/370 24 24 – info@sicli.be – www.sicli.be

LED

Raccord auto-test - Mode d'emploi.

- 24 heures après l'application de la tension du secteur, un test de fonctionnement est automatiquement exécuté (30 secondes). Les éléments vérifiés sont un changement d'urgence et une lampe.
- Après 30 jours de charge complète, le test automatique de durée d'urgence est exécuté (durée de test d'environ 2 heures).
- Après 3 mois de charge complète, un test automatique de durée d'urgence est exécuté (durée de test d'environ 2 heures).
- Après 6 mois de charge complète, un test automatique de durée d'urgence est exécuté (durée du test environ 2 heures).
- Après une année complètement déchargée, la durée du test est réinitialisée et calculée à nouveau.

Après le premier test de durée, que le test soit réussi ou non, le test de fonction hebdomadaire et le test de durée annuelle sont automatiquement lancés.

Fonctionnement manuel

Test button	LED verte	Statut
Appuyez pour environ < 3 s	OFF	DC supply test
Appuyez pour environ ＞3 s ＜5s	Clignotant (Blink)	Test de fonctionnement pendant 30 secondes .
Appuyez pour environ ＞5 s ＜7s	Clignotant (Flash)	Test de durée de 3 heures
Appuyez pour environ ＞7 s ＜10s		reset

Signification de la LED indicatrice

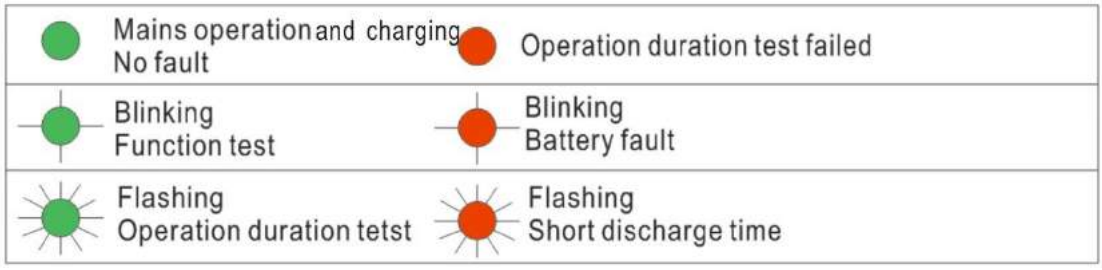

L'affichage d'état ne peut être effacé qu'une fois le défaut corrigé, la tension secteur rétablie et un test de fonctionnement effectué.

Changer la batterie rechargeable

Si la durée d'urgence est inférieure à 180 minutes, la batterie rechargeable doit être remplacé. Utilisez uniquement les piles originales du fabricant.

2019/01 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

TWINLIGHT L25066

IP65 IK07 HALO CE

HALO

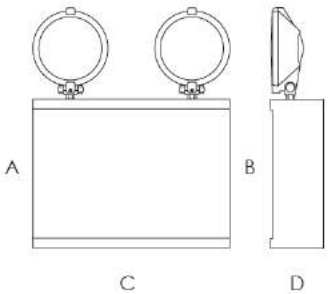

Afmetingen

A= 485 mm C= 400 mm
B= 300 mm D= 136 mm

Algemeenheden

Group voor noodverlichting met automatische inschakeling met spots die verstelbaar zijn. Geïsoleerde accumulators en onderhoudsvrij. Twee halogeen lampen van 55W, jodium met automatische ontstekeing in geval van een onderbreking van het netwerk. Hij is in het bijzonder geschikt voor instellingen zoals warenhuizen, laboratoria, bouwterreinen, enz.

Technische gegevens

- Conform aan de normen CEI EN 60598-2-22/EN1838
- Beschermingsgraad: IP65
- Beschikbaar in 2X55W versie
- Voeding: 230V-240V
- Opladingstijd: 24u

CODE	BESCHERMINGSGRAAD	LAMP	AUTONOMIE	GEWICHT	DIFFUSOR	LUMEN NOOD	BATTERIJ
				TWINLIGHT			
9000410	IP65	2X55W	1U	8,35KG	SYMMETRISCH	2x900LM	12V-7AH (LOOD)

2017/10 - 01

sicli FIRE PROTECTION

Certified Company ISO 9001 VCA**

LUMINAIRES DE SECOURS

TWINLIGHT L25066

IP65 IK07 HALO CE

HALO

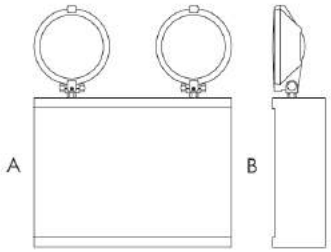

Dimensions

A= 485 mm C= 400 mm
B= 300 mm D= 136 mm

Généralité

Groupe pour l'éclairage de sécurité à intervention automatique avec phares orientables.
Accumulateurs étanches et sans entretien.
Deux lampes halogènes de 55W au IODE à allumage automatique en cas d'une interruption du réseau. Il est particulièrement indiqué pour les établissements comme les grands magasins, chantiers, laboratoires, ect... Possibilité d'orienter les phares individuellement de 90° à 45°

Caractéristiques techniques

- Conforme a la norme CEI EN 60598-2-22 / EN 1838
- Degré de protection IP65
- Disponible en version de 2X55W
- Alimentation d'énergie 230V-240V
- Recharge complète en 24 heures

CODE	DEGRÉ DE PROTECTION	LAMPE	AUTONOMIE	POIDS	DIFFUSEUR	HALOX EN SECOURS	BATTERIE
				TWINLIGHT			
9000410	IP65	2X55W	1H	8,35KG	SYMÉTRIQUE	2x900LM	12V-7AH AU PLOMB

2017/10 - 01